

Schema di premontaggio vasca idromassaggio

## MODELLO " CLORI / 2 " DESTRA

180 x 120 cm


Allaccio acqua fredda

Allaccio acqua calda

Allaccio elettrico

# = Soluzione a parete

@ = Soluzione a bordo vasca

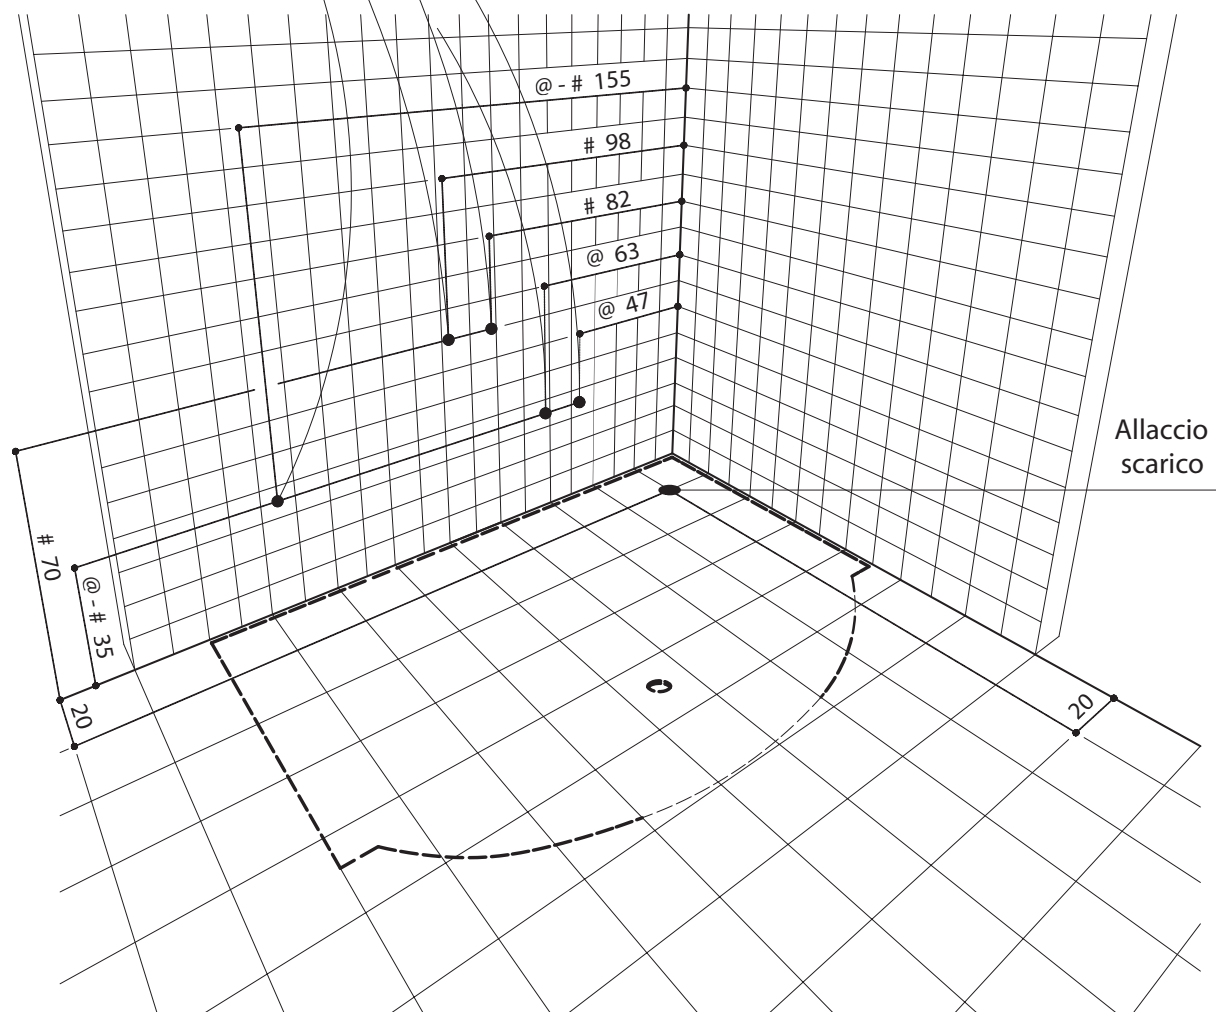

Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"

Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"

Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 ( Scatola con passacavo PG 13.5 )

Allaccio scarico a pavimento

Per il corretto funzionamento dell' idro doccia ,l' impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche : pressione di rete MIN / MAX 2 -:- 5 BAR

Clori 2

180 x 120 cm

