


Schema di premontaggio vasca idromassaggio

MODELLO " CLORI / 2 " SINISTRA

180 x 120 cm

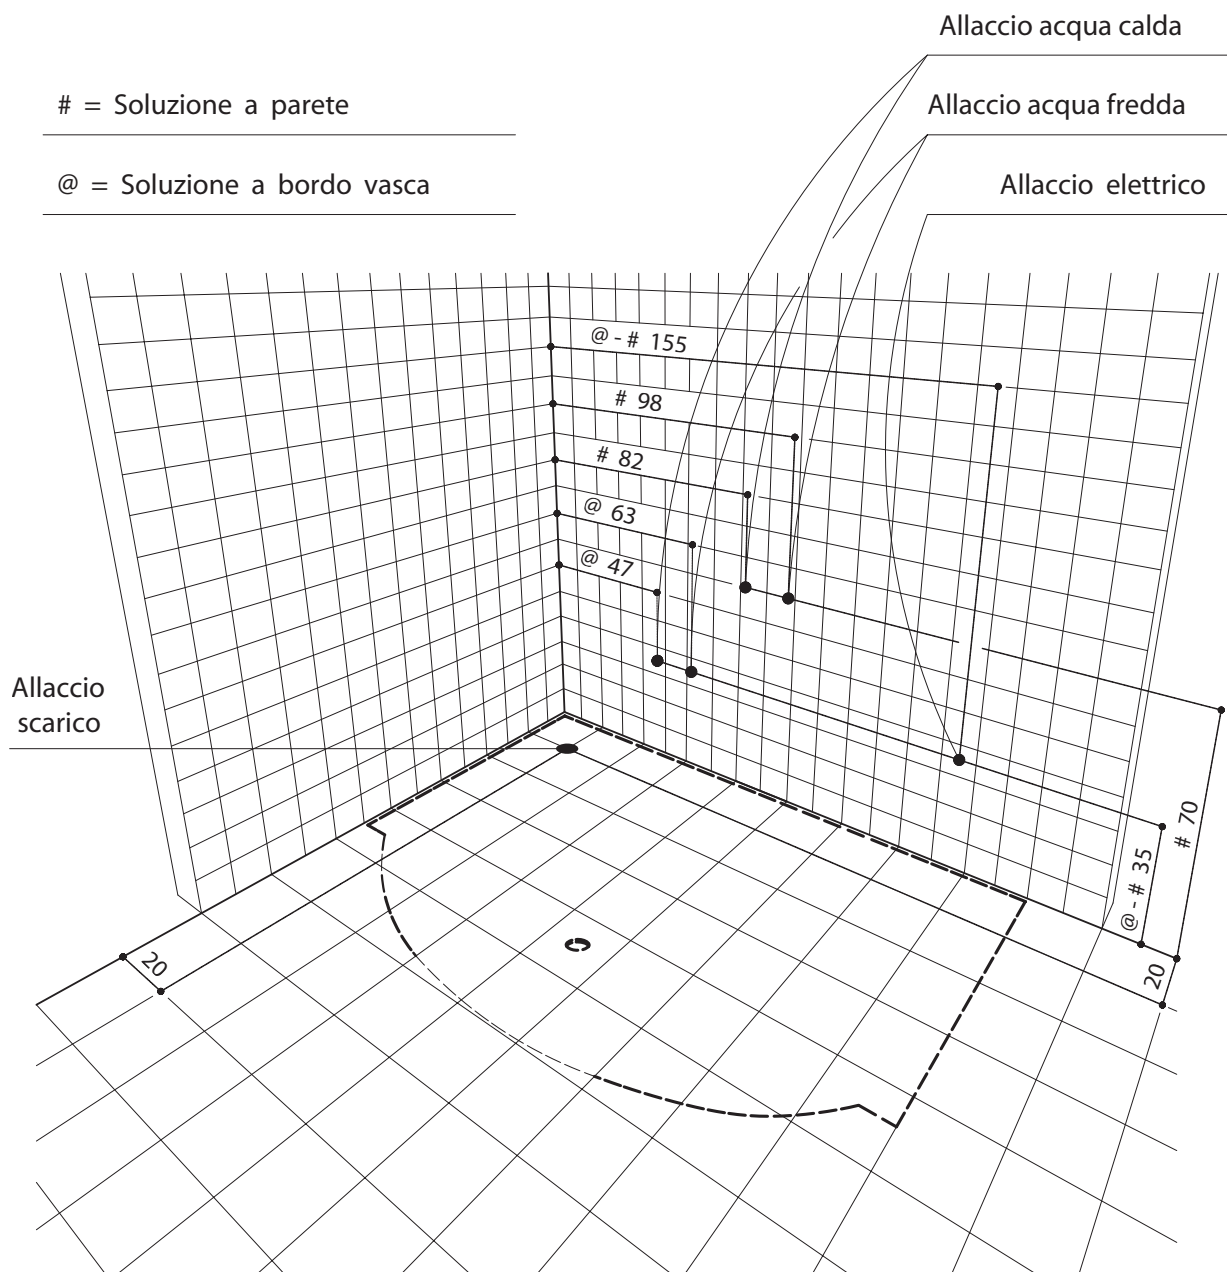

Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"

Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"

Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (Scatola con passacavo PG 13.5)

Allaccio scarico a pavimento

Per il corretto funzionamento dell'idro doccia, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: pressione di rete MIN / MAX 2 -:- 5 BAR

Clori 2

180 x 120 cm

