

SCHEMA PREMONTAGGIO VASCA IDROMASSAGGIO

MODELLO " CLORI " DESTRA

180 x 80 cm


Allaccio acqua fredda

Allaccio acqua calda

Allaccio elettrico

= Soluzione a parete

@ = Soluzione a bordo vasca

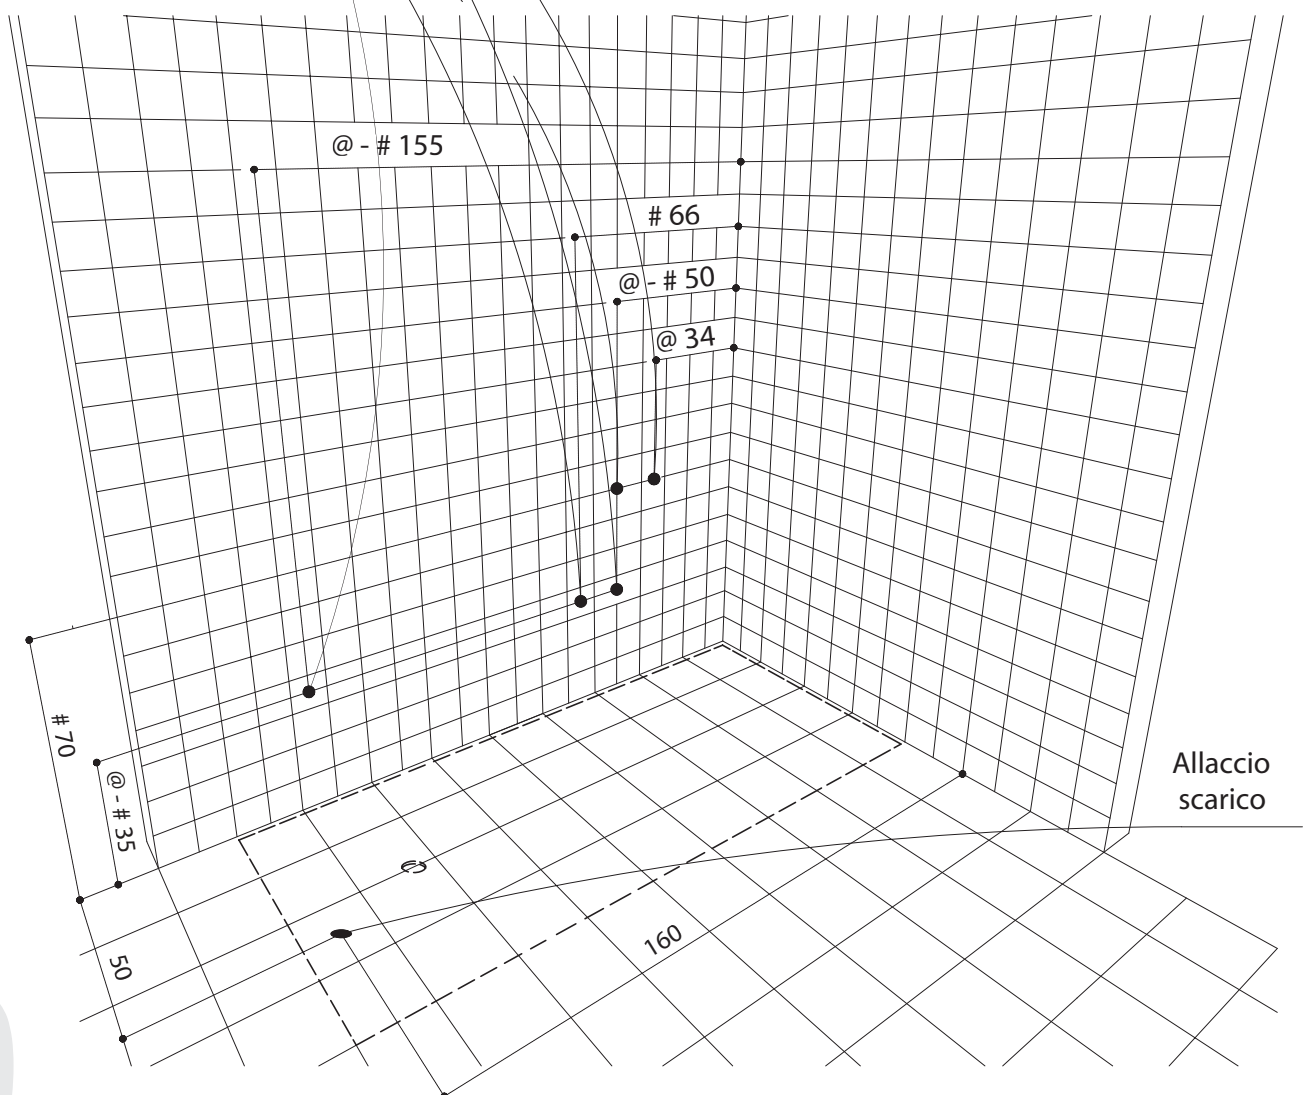

Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"

Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"

Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (Scatola con passacavo PG 13.5)

Allaccio scarico a pavimento

Per il corretto funzionamento dell'idro doccia, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: pressione di rete MIN / MAX 2 -:- 5 BAR

Clori destra

180 x 80 cm

