


Schema di premontaggio vasca idromassaggio

MODELLO "TETI "

140 x 140 cm

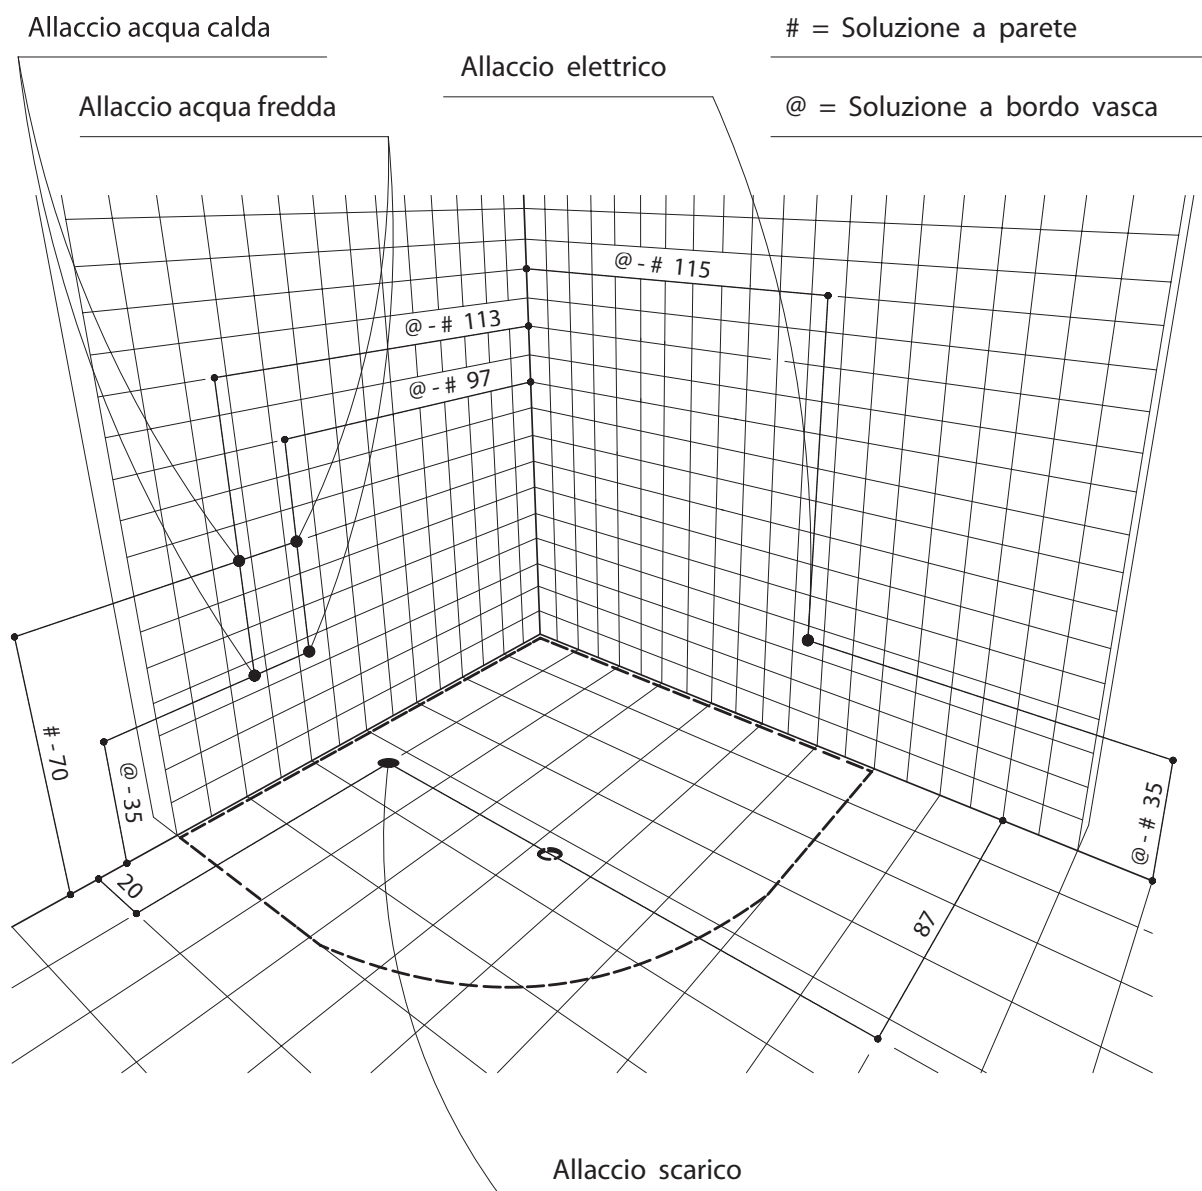

Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"

Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"

Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (Scatola con passacavo PG 13.5)

Allaccio scarico a pavimento

Per il corretto funzionamento dell' idro doccia , l' impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche : pressione di rete MIN / MAX 2 -:- 5 BAR

Teti

140 x 140 cm

